REVISIONE FOGLI

FOGLIO	REVISIONE 0	1	2	3	4	5
1	X					
2	X					
3	X					

NOTE GENERALI

REVIS.	FILE	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	CONTROLL.	APPROVATO	VISTO
0		01.07.2014	EMISSIONE	GREGORATTI			

REVISIONI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

COMUNE TRIESTE
PROVINCIA TRIESTE
LOCALITA' BASOVIZZA S.S. 14 Km 163,5

IL COMMITTENTE

IL PROGETTISTA

OGGETTO: IMPIANTI ELETTRICI

NOME FILE: APE-6403C-S00 R00 Schema Unifilare QDH.dwg
FORMATO: A4

TITOLO: LINEA APE – BOX USO UFFICIO
SCHEMA UNIFILARE QUADRO QDH

RICAVATO DA

SOSTITUISCE

DISEGNO N°: APE-6403C-S00 R00
REV.: 0
FOGLIO: 1 / SEGUE: 2
SCALA: /
DATA: TRIESTE, 01.07.2014

A termini di legge si considera questo documento come segreto con divieto per chiunque di riprodurlo e/o renderlo comunque noto, in tutto o in parte, a terzi, ovvero Ditte concorrenti, senza specifica autorizzazione scritta.

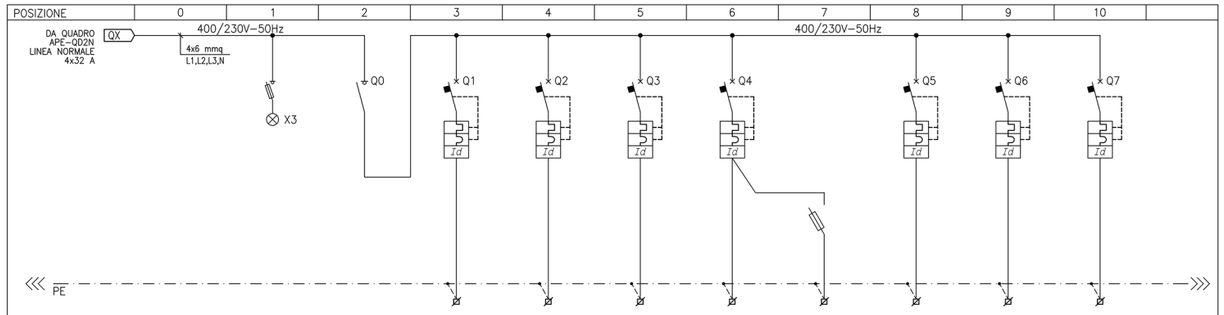

DENOMINAZIONE CIRCUITO			PROTEZIONE SPIE SPIE PRESENZA TENSIONE	INTERRUTTORE GENERALE	GRUPPO PRESE 01-02 N.8 PRESE UNIV.	GRUPPO PRESE 03-04 N.12 PRESE UNIV.	GRUPPO PRESE 05-06 N.7 PRESE UNIV. N.1 CEE 2P+T 16A	ILLUMINAZIONE CONTROL ROOM	ILLUMINAZIONE SICUREZZA CONTROL ROOM	GRUPPO PRESE UTA 07-08 N.2 PRESE UNIV.	RISERVA	RISERVA	NOTE
POTENZA NOMINALE (kW)													
CORRENTE NOMINALE (A)													
COEFFICIENTE DI CONTEMPORANEITA'													
COEFFICIENTE DI UTILIZZAZIONE													
POTENZA ASSORBITA (kW)													
CORRENTE ASSORBITA (A)													
FATTORE DI POTENZA (cosØ)													
INTERRUTTORE	Tipo	I nom. (A)		2x16-C	2x16-C	2x16-C	2x10-C		2x16-C	2x16-C	2x16-C		
	Rele'	I term. (A)		MTD	MTD	MTD	MTD		MTD	MTD	MTD		
	P.d.i. (kA)	I magn. (A)											
	Ritardo (s)	I diff. (A)		ist 0,3	ist 0,3	ist 0,3	ist 0,03		ist 0,03	ist 0,03	ist 0,03		
SEZIONATORE	Tipo												
	Portata (A)			4x40									
FUSIBILE	Tipo												
	Corrente nominale (A)							10A					
CONTATTORE	Tipo												
	Corrente nominale (A)												
RELE' TERMICO	Tipo												
	Campo di regolazione (A)												
CAVO	Tipo			FG70M1	FG70M1	FG70M1	FG70M1	N07V-K	FG70M1				
	Formazione e sezione			3G4	3G4	3G4	3G2,5	1x1,5	3G4				
	Portata (A)	Lungh. (m)			15	10	10	15	15				
	C.d.T. (V/%)	Fasi		L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N,PE		L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N,PE	
	I² t (A² s)	Icc min (A)											
	Sigla cavo	Morsetto n°											

REV.	DESCRIZIONE	DATA	DISEGNATO	CONTROLLATO	APPROVATO	VISTO
0	EMISSIONE	01.07.2014	GREGORATTI			

COMMITTENTE

PROGETTISTA

TITOLO: SCHEMA UNIFILARE LINEA NORMALE
APE QDHN

CLIENTE

IMPIANTO: LINEA APE – BOX USO UFFICIO
Schema unifilare quadro QDH
QDHN LINEA NORMALE

SCALA: / FOGLIO: 2

DIS. N°: APE-6403C-S00 R00 REV.: 0 FILE SEGUE: 3

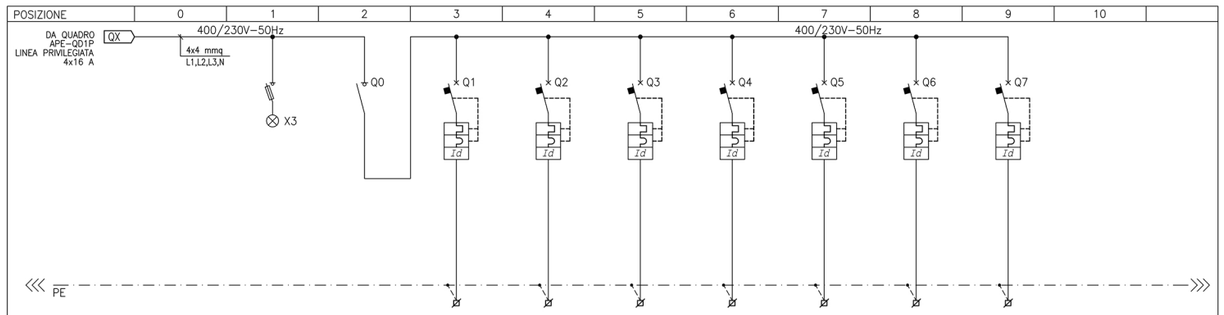

DENOMINAZIONE CIRCUITO			PROTEZIONE SPIE SPIE PRESENZA TENSIONE	INTERRUTTORE GENERALE	GRUPPO PRESE 01-02-04 N.5 PRESE UNIV.	GRUPPO PRESE 05 N.7 PRESE UNIV.	RISERVA	RISERVA	RISERVA	RISERVA	RISERVA		NOTE
POTENZA NOMINALE (kW)													
CORRENTE NOMINALE (A)													
COEFFICIENTE DI CONTEMPORANEITA'													
COEFFICIENTE DI UTILIZZAZIONE													
POTENZA ASSORBITA (kW)													
CORRENTE ASSORBITA (A)													
FATTORE DI POTENZA (cosØ)													
INTERRUTTORE	Tipo	I nom. (A)		2x16-C	2x16-C	2x16-C	2x16-C	2x16-C	2x16-C	2x16-C	2x16-C		
	Rele'	I term. (A)		MTD	MTD	MTD	MTD	MTD	MTD	MTD	MTD		
	P.d.i. (kA)	I magn. (A)											
	Ritardo (s)	I diff. (A)		ist 0,3	ist 0,3	ist 0,03	ist 0,03	ist 0,03	ist 0,03	ist 0,03	ist 0,03		
SEZIONATORE	Tipo												
	Portata (A)			4x40									
FUSIBILE	Tipo												
	Corrente nominale (A)												
CONTATTORE	Tipo												
	Corrente nominale (A)												
RELE' TERMICO	Tipo												
	Campo di regolazione (A)												
CAVO	Tipo			FG70M1	FG70M1								
	Formazione e sezione			3G4	3G4								
	Portata (A)	Lungh. (m)		15	10								
	C.d.T. (V/%)	Fasi		L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N,PE	
	I² t (A² s)	Icc min (A)											
	Sigla cavo	Morsetto n°											

REV.	DESCRIZIONE	DATA	DISEGNATO	CONTROLLATO	APPROVATO	VISTO
0	EMISSIONE	01.07.2014	GREGORATTI			

COMMITTENTE

PROGETTISTA

TITOLO: SCHEMA UNIFILARE LINEA PRIVILEGIATA
APE QDHP

CLIENTE

IMPIANTO: LINEA APE – BOX USO UFFICIO
Schema unifilare quadro QDH
QDHP LINEA PRIVILEGIATA

SCALA: / FOGLIO: 3

DIS. N°: APE-6403C-S00 R00 REV.: 0 FILE SEGUE: /